Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Количество штук														Итого, ед.шт.	Примечание
			Тех. подполье			1 эт.			2-18 эт.			Чердак			Маш. пом-ние			
			1-й подъезд	2-й подъезд	3-й подъезд	1-й подъезд	2-й подъезд	3-й подъезд	1-й подъезд	2-й подъезд	3-й подъезд	1-й подъезд	2-й подъезд	3-й подъезд	1-й подъезд	2-й подъезд	3-й подъезд	
1	ГОСТ 475-2016	ДМ 1Рл 21х10 ПрБ	-	-	-	3	3	-	68	68	-	-	-	-	-	-	-	142	
2	ГОСТ 475-2016	ДМ 1Рл 21х10 ПрБ	-	-	-	3	3	1	51	51	17	-	-	-	-	-	-	126	
3	ГОСТ 31173-2016	ДСВ Оп Прг Л Н О 2600-1000	-	-	-	1	1	1	6	6	6	-	-	-	-	-	-	21	
4	ГОСТ 475-2016	ДС 1Рл 21х7 Пр	-	-	-	6	6	2	102	102	68	-	-	-	-	-	-	286	
5	ГОСТ 475-2016	ДС 1Рл 21х7 Пр	-	-	-	5	5	6	85	85	102	-	-	-	-	-	-	288	
6	ГОСТ 475-2016	ДМ 1Рл 21х9 ПрБ	-	-	-	4	4	6	85	85	102	-	-	-	-	-	-	286	
7	ГОСТ 475-2016	ДМ 1Рл 21х9 ПрБ	-	-	-	5	5	2	68	68	102	-	-	-	-	-	-	250	
8	ГОСТ 31173-2016	ДСВ 970х2070 ОП Прг Л Пкомф	-	-	-	6	6	4	74	74	85	-	-	-	-	-	-	249	
8*	Индивидуального изготовления, согласно ТУ производителя	ДСП О1 970х2070 левая EI30 (ТУ5262-027-45881400-08)	-	-	-	-	-	-	28	28	-	-	-	-	-	-	-	56	Установить в торцевые квартиры с 5 по 18 этаж
9	ГОСТ 31173-2016	ДСВ 970х2070 ОП Прг Пр Пкомф	-	-	-	2	2	2	34	34	34	-	-	-	-	-	-	108	
10		ДСВ 860х2070 ОП Прг Л М2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
11		ДСН А Оп Прг Л Н П2пс О 1900х900	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	См. прим. п. 3, 10
12		ДСН А Оп Прг Пр Н П2пс О 1900х900	1	-	-													1	См. прим. п. 3, 10
13	Индивидуального изготовления, согласно ТУ производителя	ДСП О1 1885х900 левая EIS30 (ТУ5262-027-45881400-08)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
14		ДСП О1 1745х860 левая EIS30 (ТУ5262-027-45881400-08)	2	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
15		ДСП О1 1545х860 правая EIS30 (ТУ5262-027-45881400-08)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
16		ДПС О1 (1965х940) правая EI30 (ТУ5262-027-45881400-08)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
17		ДПСО О2 2025х1300 правая EIWS30 (ТУ5262-027-45881400-08)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Рабочая створка в свету 900 мм
18		ДПСО О2 2025х1470 левая EIWS30 (ТУ5262-027-45881400-08)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Рабочая створка в свету 900 мм
19		ДПСО О2 2015х1470 правая EIWS30 (ТУ5262-027-45881400-08)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Рабочая створка в свету 1050 мм
20		ДПС О2 2025х1300 правая EIS60 (ТУ5262-027-45881400-08)	-	-	-	-	-	-	17	17	17	-	-	-	-	-	-	51	Рабочая створка в свету 900 мм
21		ДПС О1 2025х1010 левая EIS60 (ТУ5262-027-45881400-08)	-	-	-	-	-	-	17	17	17	-	-	-	-	-	-	51	
22		ДПС О1(1895х880) левая EI30 (ТУ5262-027-45881400-08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	
23		ДПС О1(1895х880) правая EI30 (ТУ5262-027-45881400-08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	
24	ТУ5262-012-45881400-03	Люк накладной ЛПМ-Пульс-60 (1300х845)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	6	Люки противопожарные 1-го (EI60) См. прим. п. 17
25	Индивидуального изготовления, согласно ТУ производителя	ДПС О1(2015х1010) левая EI30 (ТУ5262-027-45881400-08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	
26		ДПС О1(2015х1010) правая EI60 (ТУ5262-027-45881400-2007)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	См. прим. п. 17
27		ДПС О1(1595х910) левая EI30 (ТУ5262-027-45881400-08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	
28		ДПС О1 (860х1515) левая EI30 (ТУ5262-027-45881400-08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	
29		ДПС О1 (860х1545) левая EI30 (ТУ5262-027-45881400-08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	
30		ДПС О1 (760х1515) левая EI30 (ТУ5262-027-45881400-08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	
31	ГОСТ 23747-2015	ДАВ О П Дб Л Р Т М2 2070-1470	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	См. прим. п. 3, 4, 6, 7, 12-16
32	ГОСТ 23747-2015	ДАН О П Дб Пр Р Т М2 2550-1470	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	С доводчиком и электромагнитным замком, см прим п. 3, 4, 6, 7, 12-16
33	ГОСТ 31173-2016	ДСН А Оп Прг Пр Н 1-2-2 М2 2070х970	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	См. прим. п. 3, 10
34	ГОСТ 23747-2015	ДАВ О П Дб Л Р Т М2 2150-1610						1										1	См. прим. п. 3, 4, 6, 7, 12-16

1. Габаритные схемы дверных блоков не являются руководством к их изготовлению, размеры проемов необходимо уточнить на месте по натурным замерам. Рабочие чертежи дверных блоков разрабатываются и выполняются фирмой-изготовителем, имеющей лицензию и сертификаты на их изготовление при условии соблюдения требований, предъявляемых к этим изделиям.
2. Крепление дверных блоков к перегородкам и внутренним стенам выполнять в соответствии с СТО-2020-1 «Отделочные работы при строительстве объектов ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» и со схемами узлов на л. 24.
3. Крепление стальных дверных блоков к наружным стенам выполнять в соответствии с СТО-2020-1 «Отделочные работы при строительстве объектов ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой», ГОСТ31173-2016 (приложение Г) и ГОСТ 30971-2012.
4. Двери должны быть снабжены фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто", доводчиком (с усилием 19,5 Нм), а так же обеспечивать задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.
5. Крепление дверных коробок к стенам выполнить на рамных дюбелях. Точки крепления (по три штуки с каждой стороны проема) расположить на расстоянии 150 мм от верха и низа, а так же по середине блока. Установку дюбелей производить в предварительно просверленные отверстия. Заглубление рамного дюбеля в бетон стеновой панели должно быть не менее 50 мм. Для обеспечения проектного положения дверного блока применить деревянные клинья и пробки, устанавливаемые между гранями проема и коробки в местах установки рамных дюбелей. Клинья и пробки изготовить по месту.
6. В двухстворчатых дверях ширина открывающейся рабочей створки в свету должна быть не менее 900 мм.
7. Двери в подъездах предусмотреть без возможности запирания на ключ (без механизма защёлкивания).
8. Схемы заполнения дверных проемов показаны со стороны открывания.
9. На путях эвакуации ширина двери должна быть не менее 800 мм в чистоте.
10. Цвет наружных дверей выполнить серого цвета по RAL 7024.
11. Для обеспечения доступа в коммуникационные ниши, установить двери на этажах 1, 5, 7, 9, 13, 14, 17. Схему дверного блока смотри на данном листе. Размеры фрамуги уточнить по месту.
12. В проемах дверей, доступных для МГН (поз. 17-21, 31, 32, 34), выполнить пороги высотой не более 0,014 м.
13. Входные двери (поз.31,34) выполнить с двухкамерным стеклопакетом из алюминиевых профилей с полимерным покрытием тёмно-серого цвета (RAL 7024), коэффициент сопротивления теплопередаче принять не менее 0,72 м2 С/Вт.
14. Входные двери (поз.32) выполнить с однокамерным стеклопакетом из алюминиевых профилей с полимерным покрытием тёмно-серого цвета (RAL 7024). Короб двери выполнить в едином конструктивном исполнении с фрамугой.
15. Остекление дверей выполнить с применением бронированной пленки, а в противопожарных дверях соответствующим указанному классу защиты.
16. Тип, цвет и фурнитуру дверей согласовать с заказчиком.
17. Двери и крышки люков для доступа в машинное и блочное помещения должны быть оборудованы замками, отпираемыми снаружи ключом, а изнутри помещения - без ключа.

13


14


15


16
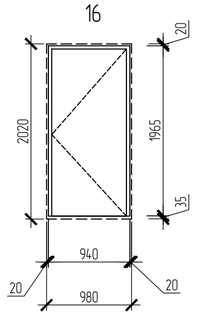

17
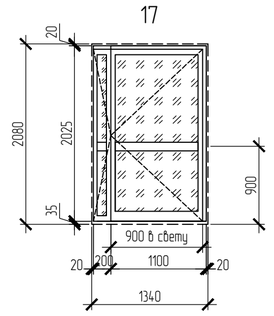

18


19


20
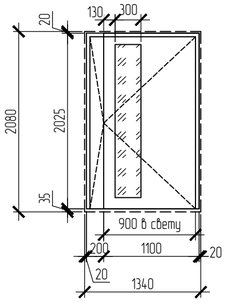

21
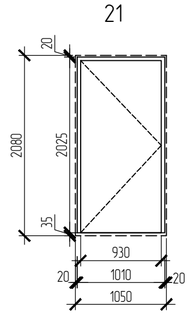

22


23


25


26


27


24


28


29


30


Схемы заполнения дверных проемов входной группы

31


32
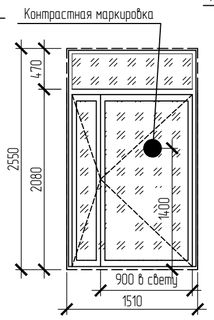

34
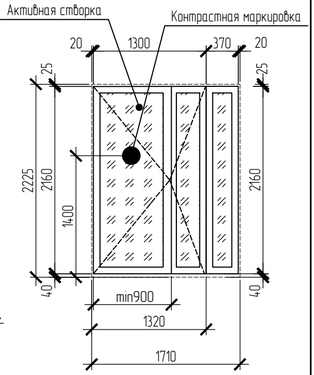

Схема заполнения дверного проема

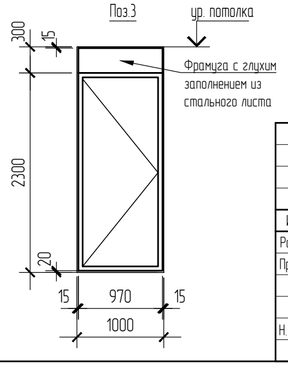

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Романцова			06.26
Проверил		Дедкова			06.26
Н. контроль		Романцова			06.26

051.1-66-АР

Многоквартирные многоэтажные дома №№ 58,59,65,66 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, по ул. Спортивная в Ленинском районе г. Новосибирска. I, II, III, IV этапы строительства

Многоквартирный многоэтажный дом №66 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях. IV этап строительства

Стадия	Лист	Листов
Р	23	

Схемы элементов заполнения дверных проемов (противопожарные). Спецификация элементов заполнения дверных проемов

ООО "СЗ ДСК КПД-Газстрой"

Формат А2

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.